

مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها

کاظم بدُو*

گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

(دریافت مقاله: ۸۱/۷/۲۴ - دریافت نسخه نهایی: ۸۲/۳/۲۴)

چکیده - این تحقیق با هدف تعریف مبانی علمی و شناسایی و ارائه روش‌های موجود برای محاسبه حریم بهداشتی چاههای آب شرب شهرها صورت پذیرفته است. نتایج این مطالعه می‌تواند قسمتی از نیازهای شرکت آب و فاضلاب کشور را درخصوص کنترل کیفی منابع آب شرب از طریق تعیین و اعمال حریمهای بهداشتی چاهها، برطرف سازد. ابتدا با استفاده از منابع علمی موجود معیارها و روش‌های تعیین حریم بهداشتی چاهها تعریف شدند. سپس روش‌های (۱) شعاع ثابت، (۲) اشکال متغیر ساده شده، و (۳) روش محاسباتی جربان - انتقال در قالب کد رایانه‌ای WHPA، معرفی شده، و کاربرد این روش‌ها با مثالهای موردی از چاههای آب شرب ارومیه نشان داده شدند. مثالهایی از حریمهای بهداشتی محاسبه شده برای ۳۶ چاه آبرسانی شهر ارومیه با استفاده از سه مدول محاسباتی موجود در کد WHPA ارائه شده، و تأثیر پارامترهای هیدرولوژیک در مساحت حریمهای مورد بحث قرار گرفت. در صورت فراهم بودن اطلاعات قابل اعتماد هیدرولوژیک در منطقه استقرار چاهها، روش‌های محاسباتی و کد WHPA نتایج دقیقترا را برای حریمهای بهداشتی چاهها ارائه می‌دهند.

واژگان کلیدی : چاههای آب شرب، حفاظت کیفی، حریم بهداشتی، هیدرولوژی

Fundamentals of Capture Zone Calculations for the Qualitative Protection of Urban Drinking Water Wells

K. Badv

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Urmia University

Abstract: This study is an attempt to introduce scientific fundamentals and available methods for wellhead protection area (capture zone) delineation for drinking water wells in cities. The results of this study could obviate some demands of the national water and wastewater company in quality control of the drinking water resources by delineation and application of the wellhead protection areas. For this purpose, the available literature reviewed to extract, criteria and methods of wellhead protection delineation. Then, (1) fixed radius method, (2) simplified variable shape methods, and (3) flow-transport analytical methods implemented in the computer code WHPA are introduced. The applicability of these methods is shown by some sample calculations for Urmia drinking water wells. Samples of the calculated wellhead protection areas for 36 wells in Urmia City will be shown using three analytical modules in WHPA. The effects of the hydrogeologic parameters on the wellhead areas will be discussed. When reliable hydrogeologic parameters are available in the region where wells are located, the analytical methods and WHPA code produce accurate results for wellhead protection areas.

Keywords: Drinking Water Wells, Quality Control, Capture Zone, Hydrogeology

* - دانشیار

۱- مقدمه

حفظت سر چاهی^۴ نیز نام برده می‌شود. به اختصار ناحیه حریم بهداشتی همان ناحیه سطحی و یا زیر سطحی اطراف چاه است که در هنگام پمپاز، آب چاه را تامین کرده و از این ناحیه مواد آلوده می‌توانند به طرف چاه حرکت کرده و به آب داخل چاه برسند [۱۵]. مطابق شکل (۱) پمپاز از چاه، تعادل طبیعی زیر سطحی را به هم زده و موجب پایین آمدن سطح آب زیر زمینی در اطراف چاه می‌شود. این تاثیر که به صورت افت تراز آب زیر زمینی است، در ناحیه تاثیر چاه^۵ اتفاق افتاده و قیف افت^۶ نامیده می‌شود. در اطراف چاه ناحیه دیگری به نام ناحیه مشارکت (ZOC) وجود دارد که شامل تمام نواحی است که در تغذیه آب چاه مشارکت دارند. مطابق شکل (۱) قسمتی از ناحیه تاثیر چاه در داخل ناحیه مشارکت قرار می‌گیرد. اگر حرکت آب زیر زمینی به داخل چاه در مدت زمان معینی مد نظر باشد، ناحیه مشارکت کننده در تامین آب چاه در این مدت معین، ناحیه انتقال^۷ نامیده می‌شود که در واقع شامل قسمتی از ناحیه مشارکت است.


۳- معیارها و روش‌های تعیین حریم بهداشتی چاه

نظریه‌ها و استانداردهای مفهومی که روش‌های تعیین حریم بهداشتی بر اساس آنها تعریف می‌شود معیار نامیده می‌شود. در بررسی منابع پنج معیار اصلی شناسایی شدند [۳] که عبارت اند از: ۱- معیار فاصله، ۲- معیار افت، ۳- معیار زمان حرکت ۴- معیار مرزهای جريان و ۵- معیار ظرفیت لایه آبدار برای جذب و کاهش آلودگی^۸. پس از انتخاب معیار برای تعیین حریم، مقادیر حدی باید انتخاب شوند. در معیار فاصله، یک فاصله شعاعی در اطراف چاه به عنوان حریم تعیین می‌شود. در معیار افت، ناحیه‌ای در اطراف چاه تعیین می‌شود که در آن ناحیه، سطح آب زیرزمین (در لایه غیر محصور سطحی) یا سطح پیزومتریک (در لایه محصور) به مقدار معینی در اثر پمپاز پایین آورده شود. در معیار زمان حرکت (TOT) ناحیه‌ای در اطراف چاه مشخص می‌شود که مواد آلوده دارای زمان یکسانی برای رسیدن به چاه هستند (مثالاً ۵ سال). به عبارتی اگر زمان

حفظت کیفی از منابع آب زیر زمینی شهرها که برای تامین آب شرب استحصالی از چاهها نقش دارند، امروزه از مسئولیتها و دغدغه‌های فکری متولیان تامین و توزیع آب شرب یعنی سازمانهای آب منطقه‌ای و شرکتهای آب و فاضلاب کشور محسوب می‌شود. در این راستا محاسبه بهینه و دقیق حریمهای استفاده از مبانی علمی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا محاسبه و اعمال حریم کوچکتر خطر آلودگی آب چاه را بالا برده و حریم بزرگتر اتلاف سرمایه را به دنبال خواهد داشت. تعریف مبانی علمی و شناسایی و ارائه معیارها و روش‌های محاسبه حریم با انجام محاسبات حریم برای تعادلی از چاههای آب شرب شهر ارومیه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی منابع، یافته‌های علمی متعددی در مورد روش‌های تعیین حریم بهداشتی چاهها شناسایی شدند [۱]. این منابع را می‌توان به چند شاخه تقسیم کرد: (۱) تعریف مبانی تئوریک حریم بهداشتی چاه [۲ و ۳]، (۲) مطالعات موردي [۴ و ۶]، (۳) استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [۷]، (۴) استفاده از روش‌های محاسباتی [۸ و ۹]، (۵) استفاده از مدل‌های عددی [۱۰]، (۶) استفاده از تحلیلهای هیدرولوژیک-ژئولوژیک [۱۱]، و (۷) پرتوکلها و مقررات مربوط به تعیین حریم بهداشتی چاهها [۱۲]. در بررسی این منابع، کد رایانه‌ای WHPA که توسط بلانفسورد و هویاکون^۹ برای اداره حفاظت منابع آب زیر زمینی آرansas حفاظت محیط زیست آمریکا تهیه شده است شناسایی شد [۱۳]. این کد محاسباتی - عددی برای استفاده کارشناسان مدیریت منابع آب زیرزمینی ایالات متحده آمریکا برای تعیین حریم بهداشتی چاههای آب شرب تهیه شده است و تا کنون در تعیین حریمهای بهداشتی ایالات مختلف آمریکا مورد استفاده قرار گرفته و صحت نتایج آن تایید شده است [۱۴].

۲- تعریف حریم بهداشتی چاه

در منابع علمی از حریم بهداشتی چاه به نامهای (۱) ناحیه تسخیر، (۲) ناحیه مشارکت^{۱۰}، و (۳) ناحیه

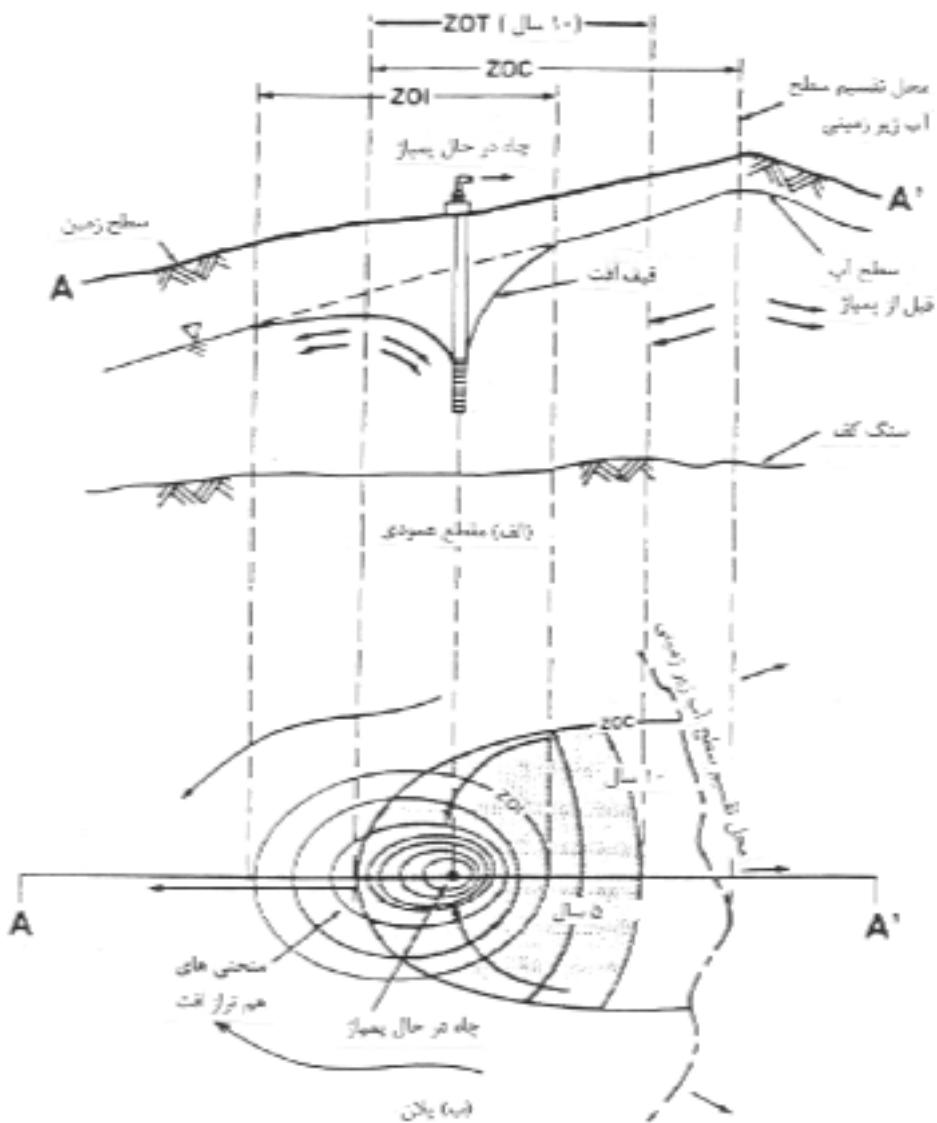

شکل ۱ - (الف) مقطع عمودی و (ب) پلان، شکل شماتیک از تعریف ناحیه تاثیر (ZOI)، ناحیه مشارکت (ZOC)، و ناحیه انتقال (ZOT) برای یک چاه در حال پمپاژ واقع در یک زمین با سطح آب زیرزمینی شیدار

کاهش آلدگی، ناحیه‌ای تعیین می‌شود که در داخل آن ناحیه لایه‌های زیرسطحی دارای ظرفیت پالایندگی و جذب کافی برای کاهش غلظت آلاینده‌ها به حد قابل قبول برای شرب هستند. هر کدام از پنج معیار فوق الذکر دارای معایب و محاسنی‌اند و انتخاب آنها به مقدار زیاد بستگی به وضعیت لایه‌های هیدروژئولوژیک زیرسطحی در هر منطقه و همچنین وجود اطلاعات، داده‌ها و کارشناسان خبره در این زمینه دارد.

حرکت ۵ سال فرض شود، ناحیه یا مرزی در اطراف چاه مشخص خواهد شد که هر آلاینده‌ای که در روی مرز قرار دارد، ۵ سال طول خواهد کشید که به چاه برسد. در معیار مرز جریان، مرز تقسیم آب زیرزمینی و سایر عوارض فیزیکی و هیدروژئولوژیکی (مانند مرز غیرقابل نفوذ) که جریان آب زیرزمینی را کنترل می‌کند، مشخص و در تعیین حریم بهداشتی دخالت داده می‌شود. در معیار ظرفیت لایه آبدار برای جذب و

از ضروریات اولیه در تعیین حریم بهداشتی چاه است. عامل و مکانیزم حرکتی مهمی که در حرکت آلایندها به طرف چاه در داخل ناحیه مشارکت نقش دارد، مکانیزم ادوکشن^۹ است که طبق تعریف همان حرکت آلاینده از یک نقطه به نقطه دیگر توسط جریان آب زیرزمینی است. عوامل شیمیایی، بیولوژیک و فیزیکی دیگری نیز در بقا یا مرگ آلایندها (مانند آلاینده‌های میکروبی) در داخل زمین نقش دارند. مکانیزم‌های کند کننده و پالاینده باعث کاهش حرکت آلایندها در داخل زمین می‌شود. افزایش سرعت حرکت آلایندها در داخل زمین می‌شود. آلاینده‌های آب زیرزمینی به دو دسته اساسی: آلاینده‌های شیمیایی (عناصر آلی و غیرآلی) و آلاینده‌های باکتریولوژیکی (میکروبها و ویروسها) تقسیم می‌شوند. از جمله آلاینده‌های شیمیایی غیرآلی که به دلیل عمر و قابلیت انحلال در آب زیرزمینی همواره مشکل سازتر از بقیه عناصر هستند، نیترات، آمونیاک، سدیم و کلراید را می‌توان نام برد. به عنوان مثال آلودگی ناشی از نیترات در اثر فاضلابها و فعالیتهای کشاورزی (کودهای شیمیایی) در سطح وسیعی از لایه‌های آبدار سطحی و غیر محصور می‌تواند اتفاق بیفتد. فلزات سنگین مانند جیوه، سرب، قلع، روی، آرسینگ و غیره، از شیرابهها و فاضلابهای صنعتی و به همراه جریان آب زیرزمینی به سفره‌های آب زیرزمینی می‌توانند راه پیدا کنند. این عناصر مدت زمان طولانیتری نسبت به عناصر غیرسنگین (مانند نیترات و نیتریت) می‌توانند در داخل آب زیرزمینی وجود داشته باشند. از طرفی عناصر سنگین قابلیت جذب به بافت خاکهای رسی را دارند و نسبت به عناصر آلی دارای قابلیت پالایشی بیشتری هستند. اگرچه پاره‌ای از عناصر آلی به صورت طبیعی در داخل زمین یافت می‌شوند، لکن آلودگی ناشی از عناصر آلی صنعتی به عنوان یک مشکل عمده در مقوله حفاظت از منابع آب زیرزمینی مطرح است. از جمله این آلاینده‌ها، شویندها، حشره‌کشها و هیدروکربنهای صنعتی (انواع تولیدات نفتی) را می‌توان نام برد. این عناصر از طرق مختلف مانند عکس العملهای شیمیایی، فعالیتهای میکروبیولوژیکی و غیره می‌توانند از آب زیرزمینی

به دنبال انتخاب معیار تعیین حریم بهداشتی چاه، روش تعیین حریم برای محاسبه و ترسیم حریم روی نقشه و سپس در زمین باید انتخاب شود. شش روش برای تعیین حریم شناسایی شده‌اند [۳] که به ترتیب از روش ساده و کم هزینه تا روش پیچیده و پرهزینه عبارت‌اند از: (۱) روش شعاع فرضی و محاسبه شده، (۲) روش اشکال متغیر ساده شده، (۳) روش‌های محاسباتی، (۴) روش ترسیم نقشه‌های هیدروژئولوژیک، و (۵) روش مدل‌های عددی جریان - انتقال. در روش اول (شعاع فرضی و محاسبه شده) یک معادله محاسباتی با استفاده از معیار زمان حرکت، شعاع یک دایره‌ای را در اطراف چاه مشخص می‌کند. در روش دوم (اشکال متغیر ساده شده)، از یک سری اشکال استاندارد برای حریم دور چاه استفاده می‌شود. این اشکال با استفاده از مدل‌های محاسباتی و ترکیبی از معیارهای مرز جریان و زمان حرکت محاسبه و ترسیم می‌شوند. در روش سوم (روش محاسباتی) مرزهای جریان آب زیرزمینی و دینامیک انتقال آلودگی با استفاده از معادلات تجربی محاسبه و حریم بهداشتی تعیین می‌شود. این روش از دقت بیشتری نسبت به دو روش اول برخوردار است. در روش چهارم (ترسیم نقشه‌های هیدروژئولوژیک)، مرزهای جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین شناسی، ژئومورفولوژیک، ژئوفیزیکی و ردیابی مواد رنگی مشخص و در روی نقشه ترسیم می‌شود. در روش پنجم (روش مدل‌های عددی جریان- انتقال) با استفاده از محاسبات ریاضی جریان آب زیرزمینی و یا معادلات انتقال آلودگی، شرایط متنوعی از وضعیتهای هیدروژئولوژیک و پتانسیلهای آلودگی مدل شده و حریم بهداشتی چاه تعیین می‌شود. این روش دقیق‌ترین و گرانترین روش تعیین حریم بهداشتی چاه است.

۴- نقش مکانیزم‌های حرکتی و آلاینده‌ها در حریم بهداشتی چاه

آشنایی با اصول اولیه حرکت آب و آلاینده‌ها در لایه‌های خاک در قالب مبانی هیدروژئولوژی و حرکت آلودگی در خاک

می شود که زمان تأخیر ۵۰ تا ۶۰ روز و هر جا که ممکن باشد تا یک سال برای حفاظت آب چاهها از ویروسها و باکتریهای پاتوژنی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال زمان تأخیر ۵۰ روز به این معنی است که ۵۰ روز طول می کشد که ویروس رها شده در داخل زمین قبل از مردن، از یک نقطه در اطراف چاه به چاه برسد. ضمناً یک حداقل فاصله ۱۰۰ متر به صورت شعاعی در اطراف چاه به عنوان ناحیه حريم بهداشتی برای حفاظت از ویروسها و باکتریها توصیه شده است. این توصیه ها نتیجه مطالعات گسترده چندین ساله روی حرکت و بقای ویروسها و باکتریها در آبهای زیرزمینی است [۱۷].

۵- محاسبه حريم بهداشتی با روش های شعاع ثابت

این روشها برای محاسبات اولیه حريم چاه به طور تقریبی و قبل از محاسبات حريم بار روش های دقیق تر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این روشها از معادلات ساده حرکت آب زیر زمینی به طرف چاه در یک مدت زمان انتقال مشخص استفاده می شود. در اینجا دو روش ساده به نامهای (۱) روش جريان حجمی FDER و (۲) روش معادله غير تعادلی Theis به صورت مثالهایی از محاسبه حريم برای چاه آبرسانی شماره ۲۰ ارومیه ارائه می شود. جدول (۱) اطلاعات چاه و داده های هیدروژئولوژیک منطقه استقرار چاه را نشان می دهد. در روش FDER حجم استوانه ای از آب در اطراف قسمت مشبك چاه محاسبه و سپس شعاع استوانه که همان شعاع حريم چاه خواهد بود محاسبه می شود. معادلات مربوطه به صورت زیر است:

$$Qt = n\pi H r^2 \quad (1)$$

$$r = \sqrt{\frac{Qt}{\pi n H}} \quad (2)$$

در این معادلات Q دبی پمپاژ چاه (متر مکعب در ساعت)، t مدت زمان انتقال (ساعت)، n درجه پوکی سفره آب زیرزمینی، H ارتفاع قسمت مشبك چاه (متر)، r شعاع استوانه یا شعاع حريم بهداشتی (متر)، $\pi = 3.14$ است. با استفاده از این روش شعاع حريم برای چاه شماره ۲۰ برابر با 853.7 متر محاسبه می شود. اگر مدت زمان انتقال یک سال و ارتفاع

حذف شده و یا کاهش غلظت یابند. لکن تعدادی از این عناصر به مدت طولانی در داخل خاک و آب زیرزمینی می توانند بقا داشته باشند. به عنوان مثال حشره کش DBCP در داخل آب زیرزمینی از ۵/۲۸ الی ۱۴۰ سال می تواند نصف عمر داشته باشد [۱۶].

برای قرنهای طولانی وجود و بقای میکرو او رگانیزمهای پاتوژنی در آب زیرزمینی و حفاظت آب آشامیدنی استحصالی از این منابع، یکی از نگرانیهای اصلی بوده و هست. در لایه های خاک نیمه اشباع عمیق و در صورت وفور اکسیژن در این لایه ها، باکتریها می توانند برای مدت بیشتر از شش ماه نیز زنده بمانند. پاتوژنهای در اثر عوامل فیزیکی (مانند دما) بیولوژیکی و شیمیایی می توانند در داخل خاک پس از مدتی از بین بروند. دماهای بالا، مقدار pH حدود ۷، اکسیژن کم و وجود مقادیر زیاد کریں آلی در خاک سرعت حذف باکتریهای پاتوژنی را افزایش می دهد [۱۶]. حذف عناصر میکروبیولوژیکی در خاک و آب زیرزمینی به نوع این عناصر بستگی دارد. به عنوان مثال باکتری کلی فرم پس از مدت کمتر از ۸ روز به میزان ۹۹/۹ درصد حذف می شود در صورتی که E.Coli به مدت زمان پنجاه روز نیاز دارد تا به همان میزان حذف شود [۱۷]. ویروسها در اعماق و فواصل افقی نسبتاً طولانی در زمین می توانند حرکت کنند. به عنوان مثال حرکت بعضی از ویروسها در عمق ۶۷ متری و حرکت افقی به طول ۴۰۸ متری توسط تعدادی از محققین گزارش شده است [۱۸]. مطالعات فراوانی روی عوامل تأثیرگذار در بقای ویروسها در آب زیرزمین انجام پذیرفته است. این مطالعات نشان می دهد که دما یکی از پارامترهای مهم در این ارتباط است. همچنین مطالعات نشان داده است که ویروسها در آب چاه دارای طول عمر بیشتری نسبت به آبهای سطحی هستند و درصد ۱/۰ می توانند تا بیشتر از ۱۴۰ روز در آب زیرزمینی زنده بمانند که این مدت بسیار طولانیتر از مدت زنده ماندن باکتری E.Coli است. در دمای زیر ۱۵۰ درجه سانتیگراد Poliovirus می توانند به مدت بیش از ۲۵۰ روز نیز زنده باشند [۱۹]. بر اساس یافته های محققان در کشورهای اروپایی توصیه

جدول ۱- داده های مورد استفاده در محاسبه حریمهای بهداشتی چاههای آبرسانی شهر ارومیه

پارامتر	مقدار	پارامتر	مقدار
دبی پمپاژ چاه (ساعت/ m^3)	۱۳۰/۷	ضخامت سفره (m)	۳۸
ارتفاع قسمت مشبك چاه (m)	۱۰	ضریب نفوذپذیری سفره (ساعت/m)	۲/۳۴۷۲
شعاع چاه (m)	۰/۱	گرادیان هیدرولیکی سفره	۰/۰۰۴۹
مدت زمان انتقال (ساعت)	۴۳۸۰۰	سرعت جريان آب زيرزميني (ساعت/m)	۰/۰۴۶
درجه پوکی سفره آب زيرزميني	۰/۲۵	افت سطح آب در اثر پمپاژ (m)	۰/۰۱۵
ضریب قابلیت انتقال سفره (ساعت/ m^3)	۴۷/۵۶	مدت زمان رسیدن به حالت تعادل در آزمایش پمپاژ (ساعت)	۲۴
ضریب ذخیره سفره	۰/۰۱۳۷		

۶- محاسبه حریم بهداشتی با روش اشکال متغیر ساده شده

در این روش اشکال متغیر ساده شده ای از حریم بهداشتی چاه با استفاده از دو معیار مرزهای جريان و زمان حرکت و با استفاده از مدلهای محاسباتی ترسیم می شوند. فاصله مرز پایین دست شکل متغیر (حریم) تا چاه، با استفاده از مرز جريان آب زيرزميني در اطراف چاه پمپاژ که همان مرز ناحیه مشارک است (ZOC)، تعیین می شود. این کار با استفاده از معادله جريان آب زيرزميني یکنواخت که توسط Todd [۲۱] ارائه شده است انجام می پذيرد. سپس با استفاده از معیار زمان حرکت فاصله مرز بالا دست حریم تا چاه تعیین می شود. پس از محاسبه مرزهای بالادست و پایین دست، حریم چاه مطابق جهت جريان آب زيرزميني تنظیم و روی نقشه پیاده می شود. پارامترهای موردنیاز در محاسبات این روش همان پارامترهای اساسی هیدرولوژیک و دبی پمپاژ چاه است. از محاسن این روش سادگی محاسبات و عدم نیاز به تخصص فنی بالا برای محاسبه و پیاده کردن حریم است. لکن از معایب آن دقت کم نتایج حاصله در مناطق دارای ناهمگنی زياد شرایط هیدرولوژیک است. در این روش فاصله پایین دست چاه تا حریم بهداشتی

قسمت مشبك چاه به ۳۰ سانتی متر افزایش يابد، شعاع حریم به ۲۲۰ متر کاهش می يابد. در روش Theis [۲۰] داده های زمان - افت سطح آب توسط آزمایش پمپاژ برای چاه مورد نظر به دست آمده و سپس روی منحنی Theis ثبت و از روی آن ضریب قابلیت انتقال T و ضریب ذخیره S برای سفره آب زيرزميني مورد نظر به دست می آید. معادلات استفاده شده عبارت اند از:

$$r = \sqrt{\frac{4uTt}{S}} \quad (3)$$

$$w(u) = \frac{4\pi Ts}{S} \quad (4)$$

در این معادلات r شعاع حریم بهداشتی چاه (متر)، t مدت زمان رسیدن به حالت تعادل در آزمایش پمپاژ (ساعت)، s افت سطح آب زيرزميني در فاصله حداقل شعاع تأثیر چاه، $W(u)$ تابع چاه، u پارامتر بى بعد مربوط به تابع چاه که از جدول Theis برای $W(u)$ مورد نظر استخراج می شود، و بقیه پارامترها قبل تعریف شدند. با توجه به داده های جدول (۱) تابع چاه ($W(u)$) برای چاه شماره ۲۰ برابر با $0/0686$ ، پارامتر u برابر با $1/885$ و در نهايیت شعاع حریم چاه (r) برابر با $792/6$ متر محاسبه می شود. اين مقدار حریم با مقدار حریم محاسبه شده با روش FDER همخوانی دارد، گرچه هر دو روش به علت تقریبی بودن حریمهای نسبتاً بزرگی را برای چاه نتيجه می دهند.

مدت زمان انتقال ۵۰ روز در نظر گرفته شده است. در شکل (۲) حریم بهداشتی نسبت به جهت جریان آب زیرزمینی ترسیم شده است.

۷- محاسبه حریم بهداشتی با روشهای محاسباتی

جریان - انتقال

حریم بهداشتی چاه می‌تواند با استفاده از مدل‌های رایانه‌ای که با استفاده از روشهای محاسباتی معادلات جریان آب زیرزمینی و انتقال آلدگی را حل می‌کنند، تعیین شود. امروزه مدل‌های رایانه‌ای متنوعی در دسترس قرار دارند که برای تحلیل وضعیت‌های هیدروژئولوژیکی که دارای شرایط مرزی پیچیده‌ای هستند بسیار مفیدند. داده‌های مورد نیاز در این مدل‌ها پارامترهای هیدروژئولوژیکی چون نفوذپذیری، درجه پوکی، ضریب ذخیره، ضخامت اشیاع سفره، میزان تغذیه، ابعاد هندسی سفره آب زیرزمینی و موقعیت مرزهای هیدروژئولوژیک را شامل می‌شود. پارامترهای انتقال آلدگی مانند ضریب پخش و غیره نیز می‌توانند در بعضی از مدل‌ها مورد استفاده قرار گیرند. از محسن این مدل‌ها، دقت بالای نتایج آنها و کاربرد آنها در انواع شرایط هیدروژئولوژیک پیچیده است. با استفاده از این مدل‌ها حساسیت پارامترهای هیدروژئولوژیک مختلف و تأثیرپذیری حریم تعیین شده به این پارامترها را می‌توان ارزیابی کرد. البته از طرفی هزینه‌های لازم برای تهیه داده‌های مورد نیاز برای مدل و هزینه تحلیلها را نیز شاید بتوان از معایب این روشها به شمار آورد. در این قسمت از مطالعه از کد رایانه‌ای WHPA استفاده شده است [۱۳]. سه نرم افزار یا مدلول محاسباتی حریم بهداشتی در کد WHPA وجود دارد. این مدل‌ها عبارت‌اند از مدلول RESSQC، مدلول MWCAP و مدلول GPTRAC. در جدول (۲) ویژگیها و کارایی هر کدام از این مدل‌ها به همراه شرایط مرزی در نظر گرفته شده و خصوصیات آبخوان، ارائه شده است [۲۲]. در همه مدل‌ها آبخوان دارای ضخامت یکنواختی بوده و می‌تواند محصور و یا نا محصور (آزاد) باشد. در مدلول GPTRAC آبخوان نیمه محصور یا نشت دار نیز

(x₁) از معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$x_1 = -\frac{Q}{2\pi k b i} \quad (5)$$

که در آن Q دبی پمپاژ چاه (متر مکعب در ساعت)، K ضریب نفوذپذیری سفره آبدار (متر بر ساعت)، b ضخامت سفره آبدار (در حالت سفره محصور) و یا ضخامت قسمت اشباع سفره آبدار (در حالت سفره غیرمحصور (متر) و Y_L گرادیان هیدرولیکی سفره است. فاصله کناری حریم تا چاه در طرفین چاه (Y_L) نیز از معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$X_1 = \pm \frac{Q}{2k b i} \quad (6)$$

برای محاسبه فاصله بالادست چاه تا حریم بهداشتی (جهت جریان آب زیرزمینی از بالادست چاه به طرف چاه است) از معادله زیر که بر اساس معیار زمان حرکت تعریف شده است، استفاده می‌شود:

$$t_x = \frac{S}{V} \left[\pm (r_x - r_w) + Z \ln \frac{(Z \pm r_w)}{(Z \pm r_x)} \right] \quad (7)$$

که Z عبارت است از :


$$Z = \frac{Q}{2\pi k b i} \quad (8)$$

برای محاسبه فاصله بالادست حریم تا چاه از علامت (+) معادله (7) استفاده می‌شود. در معادله (7) t_x زمان حرکت از نقطه x واقع در حریم بالادست چاه تا چاه (ساعت)، S سرعت حریم (متر بر ساعت)، r_w شعاع چاه (متر) و r_x فاصله بالادست حریم تا چاه (متر) است. برای محاسبه t_x که با سعی و خطأ انجام می‌پذیرد، ابتدا مدت زمان انتقال (t_x) انتخاب شده و سپس مقدار آن از معادله (7) محاسبه می‌شود.

با استفاده از داده‌های جدول (۱) حریم بهداشتی چاه شماره ۲۰ ارومیه به روش فوق محاسبه شد که در شکل (۲) نشان داده شده است. در این شکل مقادیر ۴۷/۶ متر، ۲۵۶ متر، و ۱۴۹/۵ متر به ترتیب فاصله پایین دست چاه تا حریم بهداشتی (x₁، فاصله بالا دست چاه تا حریم بهداشتی (r_x)، و فاصله کناری حریم بهداشتی (Y_L در طرفین) تا چاه است. در این محاسبات

جدول ۲- تعریف و کارآیی مدل‌های محاسباتی در کد WHPA

نام مدل	تعریف و کارآیی
RESSQC	حریمهای بهداشتی وابسته به زمان را در اطراف چاههای پمپاژ، و یا جبهه آلدگی را در اطراف چاههای جاذب، در سفره های آبدار همگن با گسترش سطحی نامحدود با جریان آب زیرزمینی یکنواخت پایدار مشخص می کند. تأثیر تداخل چاهها در نظر گرفته می شود.
MWCAP	حریمهای بهداشتی پایدار وابسته به زمان و یا نامتجانس را برای چاههای پمپاژ در سفره های همگن با جریان آب زیرزمینی پایدار و یکنواخت مشخص می کند. سفره آبدار می تواند گسترش سطحی نامحدود داشته و یا تأثیر مرزهای غیرقابل نفوذ و یا رودخانه می تواند مدل شود. این مرزها به صورت یک خط مستقیم به مدل تعریف می شوند. اگر چندین چاه در مسئله وجود داشته باشد تأثیر تداخل چاهها در نظر گرفته نمی شود.
GPTRAC	حریمهای بهداشتی وابسته به زمان را برای چاههای پمپاژ در سفره های آبدار همگن با جریان آب زیرزمینی پایدار و یکنواخت مدل می کند. سفره آبدار می تواند گسترش سطحی نامحدود داشته و یا توسط یک یا دو مرز موازی غیرقابل نفوذ و یا رودخانه محدود شده باشد. سفره آبدار می تواند محصور، محصور نشست دار و یا غیرمحصور با تغذیه سطحی باشد. تأثیر تداخل چاهها در نظر گرفته می شود.

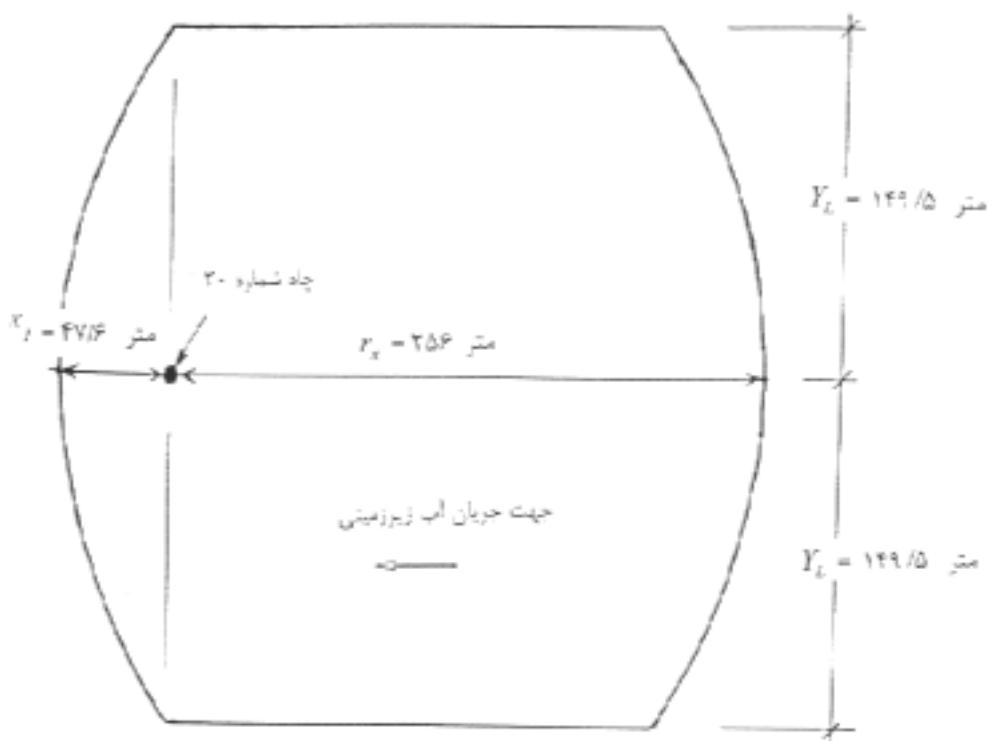

شکل ۲- حریم بهداشتی محاسبه شده برای چاه آبرسانی شماره ۲۰ شهر ارومیه با استفاده از روش اشکال متغیر ساده شده

است، جدول (۲). شکل (۳) محدوده جبهه آلدگی را برای یک چاه فاضلاب (یا چاه تغذیه) با دبی ورودی (یا دبی تغذیه) ۱۰۰۰ متر مکعب در روز و برای همان مدت زمانهای انتقال نیز نشان می‌دهد. با توجه به اشکال حريم و جبهه‌های آلدگی میتوان چنین نتیجه گرفت که: (۱) حريمها بهداشتی و جبهه‌های آلدگی با افزایش مدت زمان انتقال بزرگتر می‌شوند، (۲) حريمها در جهت جریان آب زیر زمینی گسترش دارند، بدین معنی که محدوده حريم در جهت جریان آب زیر زمینی دارای طولی بیشتر از عرض حريم است، (۳) طول حريم نسبت به موقعیت چاه، در بالا دست جریان آب همواره بیشتر از پایین دست جریان آب است، (۴) جبهه آلدگی با افزایش زمان انتقال افزایش می‌یابد و سطح بیشتری آلدگه می‌شود، و (۵) جهت افزایش جبهه آلدگی هم جهت با جریان آب زیر زمینی است. مطابق این شکل برای شرایط فرضی در نظر گرفته شده جبهه آلدگی بعد از مدت حدود ۴ سال به چاه می‌رسد. در این مثال چاه فاضلاب در نظر گرفته شده فرضی است و نشان دهنده شرایط واقعی نیست. چاه شماره ۲۰ بیش از چهار سال است که مورد بهره‌برداری قرار دارد و تا کنون آمار موجود وجود آلدگی را در این چاه نشان نمی‌دهد.

۲-۷ محاسبه حريمها بهداشتی برای ۳۶ چاه آبرسانی ارومیه با استفاده از مدل‌های GPTRAC، MWCAP، RESSQC، و

۱-۲ نتایج مدول RESSQC

با استفاده از مدول RESSQC حريمها بهداشتی برای ۳۶ چاه آبرسانی مستقر در شهر ارومیه برای مدت زمان انتقال ۵ سال محاسبه شدند [۲۲]. این حريمها در شکل (۴) با پنج خط جریان نشان داده شده‌اند. در این شکل شماره شناسایی چاهها و موقعیت میدانی ولایت فقیه و انتقلاب ارومیه نسبت به موقعیت چاهها نشان داده شده است. همچنین چاههای شماره ۱ الی ۸ واقع در حاشیه شمال غربی شکل، در منطقه ریحان آباد ارومیه واقع بوده و نباید با چاههای هم شماره در سایر نقاط شهر اشتباه شوند. محدوده محل استقرار چاهها ۱۰۰۰۰ متر در


می‌تواند مدل شود؛ که در این صورت ضخامت و ضربیت نفوذپذیری لایه محصور کننده به مدل تعریف می‌شود.

در کد رایانه‌ای WHPA سه نوع حريم بهداشتی می‌تواند محاسبه شود. این حريمها عبارت‌اند از: (۱) حريم بهداشتی پایدار، (۲) حريم بهداشتی وابسته به زمان و (۳) حريم بهداشتی نامتجانس. حريم بهداشتی پایدار ناحیه سطحی یا زیرسطحی در اطراف چاه است که در یک مدت زمان نامحدود از این ناحیه آب زیرزمینی داخل چاه تامین می‌شود. به دلیل نامحدود بودن زمان، یک انتهای این نوع حريم همواره باز خواهد بود؛ در حالی که در حريم بهداشتی وابسته به زمان، حريم برای یک زمان محدود محاسبه شده و محدوده حريم یک سطح معینی دارد. به علت غیر عملی بودن استفاده از حريم پایدار، حريم نامتجانس که ترکیبی از حريم پایدار و حريم وابسته به زمان است، مورد استفاده قرار می‌گیرد و انتهای حريم نامتجانس با توجه به زمان انتقال در نظر گرفته شده، با یک منحنی بسته می‌شود. مساحت حريم وابسته به زمان عموماً کمتر از مساحت حريمها پایدار و نامتجانس است [۱۲].

با استفاده از سه مدل فوق حريمها بهداشتی برای چاههای آبرسانی ارومیه در شرایط مختلف محاسبه شدند [۲۲]. تعدادی از این نتایج در ادامه ارائه می‌شوند. در محاسبات از حريم بهداشتی وابسته به زمان به علت تطابق بیشتر با شرایط واقعی استفاده شده است. در یک مورد، با استفاده از مدول MWCAP نتایج حريمها بهداشتی نامتجانس نیز ارائه شده است.

۱-۷ محاسبه حريم بهداشتی برای چاه شماره ۲۰ ارومیه و جبهه آلدگی برای یک چاه فاضلاب فرضی با استفاده از مدول RESSQC

با استفاده از داده‌های جدول (۱) و سایر پارامترهای محیطی و هیدرولوژیک، حريم بهداشتی چاه آبرسانی شماره ۲۰ ارومیه برای مدت زمان انتقال ۱ الی ۵ سال با استفاده از مدول RESSQC محاسبه و در شکل (۳) نشان داده شده است. آبخوان همگن با ضخامت ثابت و گسترش سطحی نامحدود

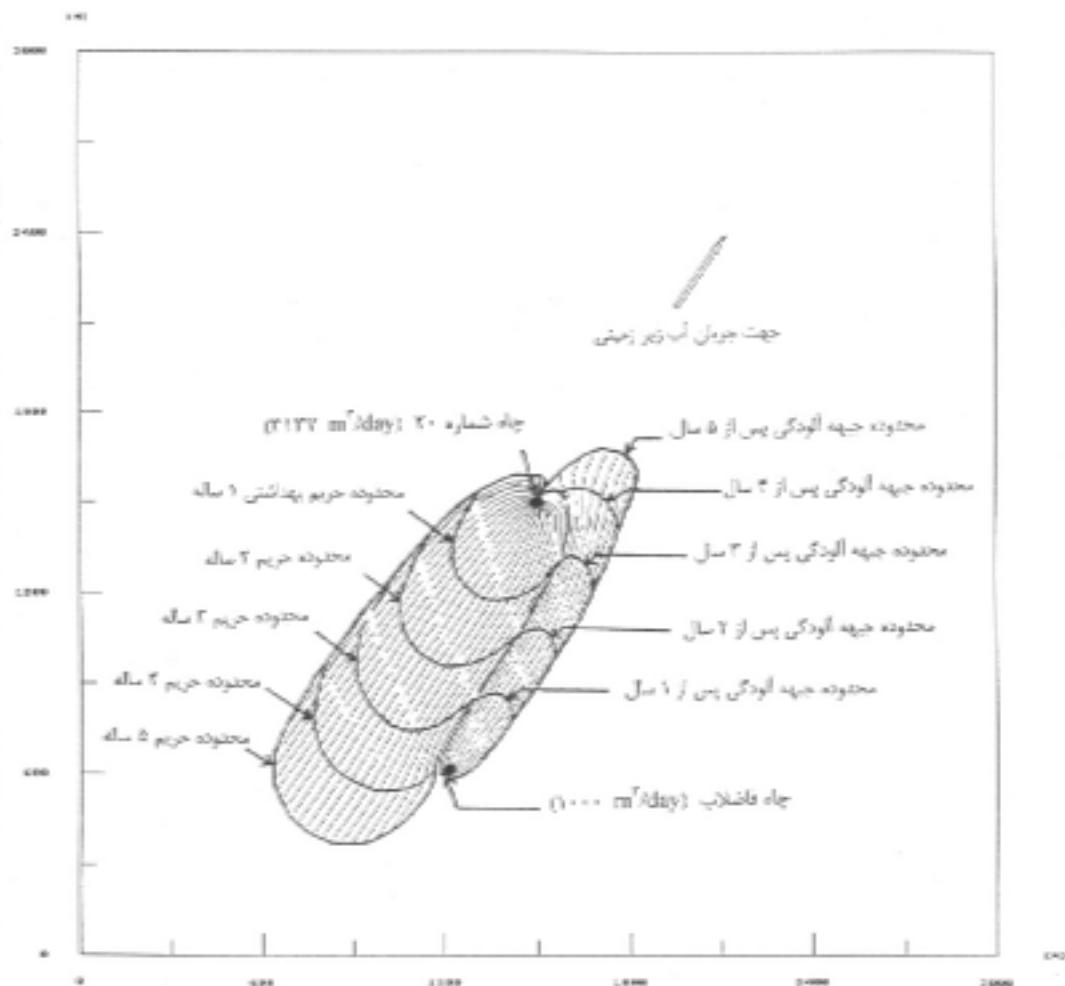


شکل ۳- حریمهای بهداشتی و جبهه‌های آبودگی محاسبه شده برای چاه آبرسانی شماره ۲۰ شهرارومیه و یک چاه فاضلاب (تفاوتی) با استفاده از مدل RESSQC از کد رایانه‌ای WHPA برای مدت زمان انتقال ۱ الی ۵ سال

چاهها در نظر گرفته نمی‌شود (جدول ۲). در این قسمت از محاسبات رودخانه شهر چای به صورت یک خط مستقیم و با موقعیت مکانی خود نسبت به چاهها و با امتداد مشخص، به همراه جهت جریان آب زیر زمینی به مدل تعريف می‌شوند. سایر داده‌های ورودی همانند داده‌های استفاده شده در مدل RESSQC است. شکل (۵) حریمهای بهداشتی محاسبه شده با مدل MWCAP را برای ۳۶ چاه آبرسانی ارومیه در دو حالت حریم بهداشتی وابسته به زمان (شکل ۵ - الف) و حریم بهداشتی نامتجانس (شکل ۵ - ب) نشان می‌دهد. مقایسه حریمهای محاسبه شده در شکل (۵ - الف) با حریمهای محاسبه شده توسط مدل RESSQC، شکل (۴) نشان می‌دهد

۱۶۰۰۰ متر است. مدل RESSQC اثر تداخل چاهها را در نظر می‌گیرد و مطابق شکل (۴) این اثر در شکل حریمهای بهداشتی چاههایی که نزدیک هم هستند (مانند چاههای شماره ۱۴، ۲۰، ۲۲ و ۲۳) دیده می‌شود و این چاهها در قسمتی دارای حریم مشترک‌اند. همچنان که از شکل (۴) مشهود است، عموماً حریمهای در جهت جریان آب زیر زمینی گسترش دارند هر چند تعدادی از حریمهای به علت اثر تداخل چاهها کاملاً هم جهت نیستند.

۲-۲-۷ نتایج مدل MWCAP


با این مدل اثر رودخانه در حریمهای بهداشتی، به عنوان یک مرز فیزیکی می‌تواند در نظر گرفته شود؛ لکن اثر تداخل

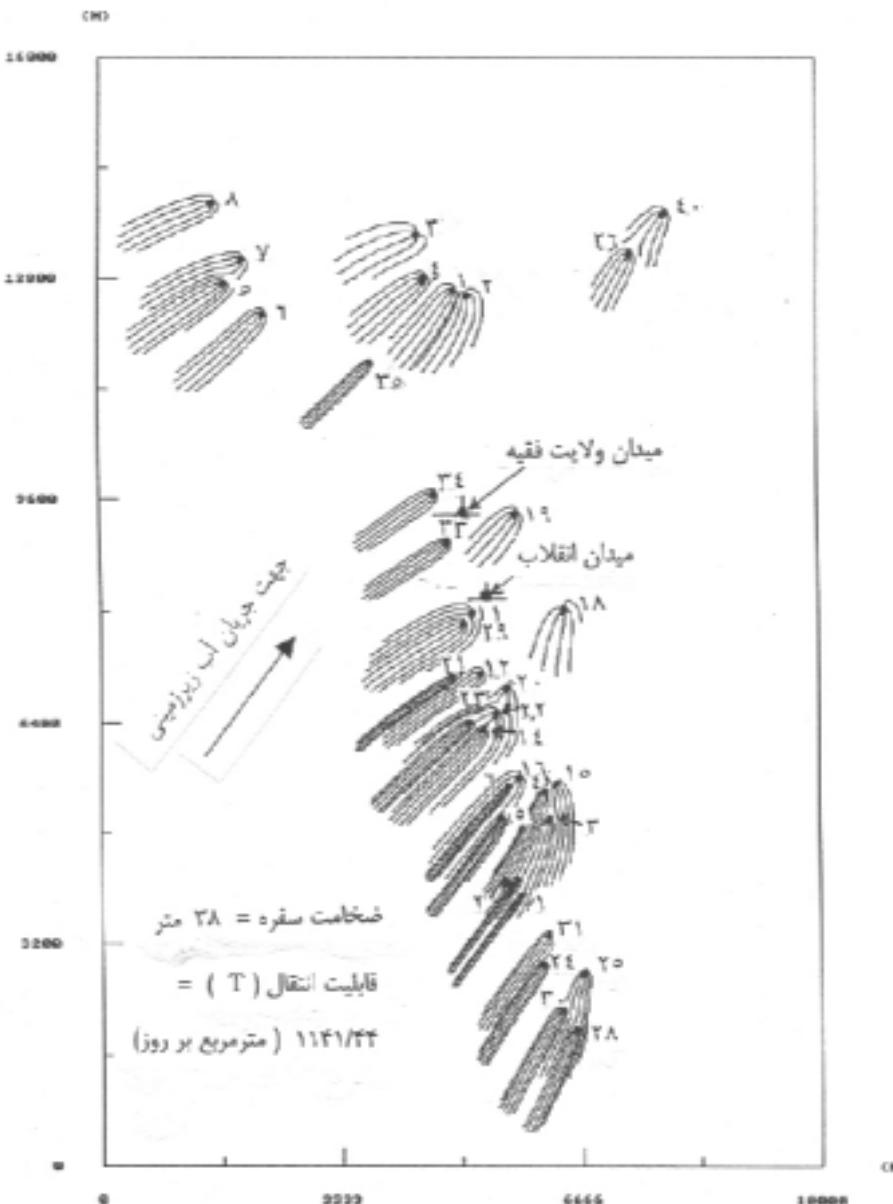


شکل ۴- حریمهای بهداشتی محاسبه شده برای ۳۶ چاه آبرسانی شهر ارومیه با استفاده از مدل RESSQC از کد رایانه‌ای WHPA برای مدت زمان انتقال ۵ سال

مساحت تقریبی حریمهای در شکل (۴) (مدول RESSQC) و شکل (۵ - الف) می‌توان نتیجه گرفت که امتداد طولی حریمهای محاسبه شده توسط مدل RESSQC به مقدار کم از امتداد طولی حریمهای در مدل MWCAP بیشتر و مساحت حریمهای نیز مقداری بیشتر است. مطابق شکل (۵ - ب) حریمهای بهداشتی نامتجانس محاسبه شده، قسمتی از حریمهای

که در شکل (۴) امتداد حریمهها لزوماً همگی در امتداد جهت عمومی جریان آب زیر زمینی نیستند. این تفاوت به دلیل اعمال تاثیر تداخل چاهها به علت نزدیکی به هم، در مدل RESSQC و عدم اعمال تاثیر در مدل MWCAP است. در مدل MWCAP محاسبات حریم بهداشتی هر چاه به طور مجرد و بدون تاثیر تداخل حریمهای بهداشتی، انجام می‌پذیرد. از مقایسه

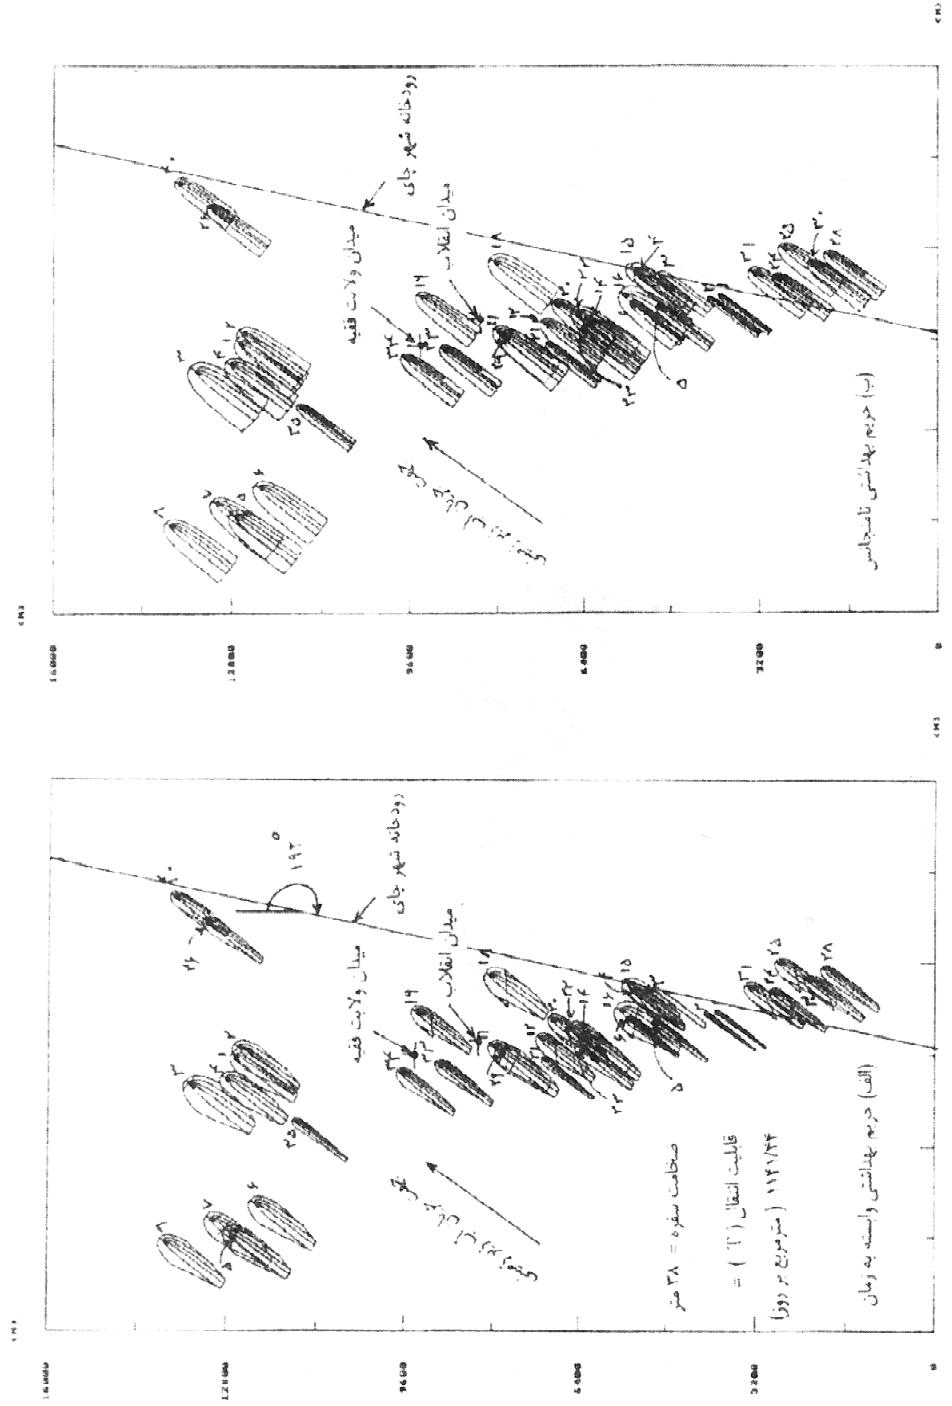

شکل ۵- حریمهای بهداشتی محاسبه شده برای ۳۶ چاه آبرسانی شهر ارومیه با استفاده از مدل MWCAP با وجود موز رودخانه و در دو حالت (الف) جریم وابسته به زمان، و (ب) جریم نا متعانس. مدت زمان انتقال ۵ سال می‌باشد.

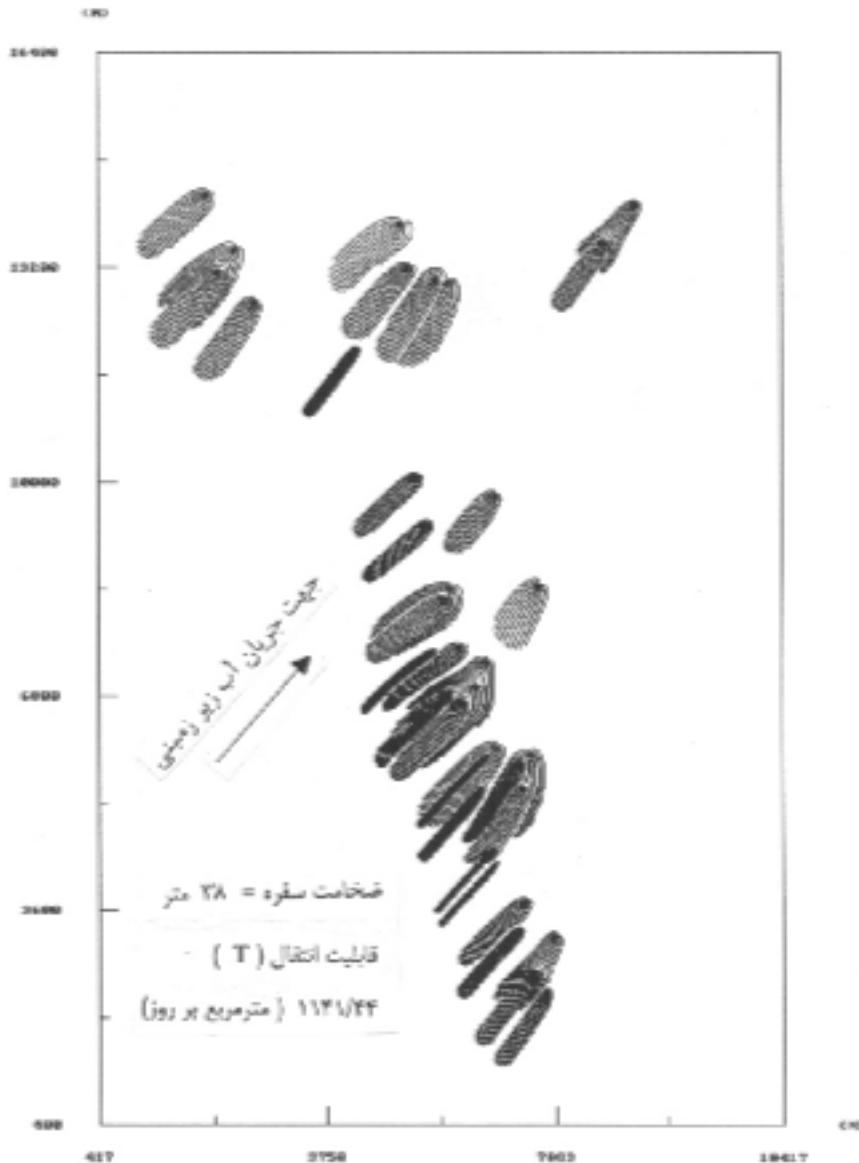

شکل ۶ - حریمهای بهداشتی محاسبه شده برای ۳۶ چاه آبرسانی شهر ارومیه با استفاده از مدول محاسباتی GPTRAC، حالت سفره نیمه محصور نشست دار، با گسترش نامحدود و بدون مرز برای سفره. مدت زمان انتقال ۵ سال است.

در شکل (۵ - الف) کوچکتر از مجموع مساحت حریمهای بهداشتی همین چاهها در شکل (۴) است. همچنان که قبلاً ذکر شد، مقداری از این تاثیر نیز در اثر تداخل حریم چاههای است، شکل (۴).

۳-۲-۷- نتایج مدول GPTRAC

همچنان که قبلاً ذکر شد، مدول GPTRAC حالت سفره نیمه محصور یا نشست دار را نیز می‌تواند مدل کند. حریمهای بهداشتی ۳۶ چاه آبرسانی ارومیه برای هر سه حالت سفره با

بدون انتهای از نوع پایدار بوده لکن در انتهای خود با توجه به زمان انتقال در نظر گرفته شده، با یک منحنی بسته شده‌اند. مساحت این حریمهای (شکل ۵ - ب)، قدری بزرگتر از مساحت حریمهای وابسته به زمان هستند، شکل (۵ - الف).

در نتایج محاسبات مدول MWCAP در شکل (۵ - الف)، رو دخانه شهر چای به علت اثر تغذیه ای آن، باعث کوچکتر شدن حریم بهداشتی چاههای همچوار شده است. برای مثال، مجموع مساحت حریمهای بهداشتی چاههای شماره ۳، ۴، و ۱۵

روش شعاع ثابت FDER و شعاع ثابت Theis، و روش اشکال متغیر ساده شده، حریمهای بهداشتی برای چاه آبرسانی شماره ۲۰ ارومیه محاسبه شده و نتایج حاصله مورد بحث قرار گرفت. در قسمت دیگر مطالعه کد رایانه‌ای WHPA و مدولهای محاسباتی مربوطه به عنوان یک روش محاسباتی برای تعیین حریم بهداشتی معرفی شدند. سپس نتایج محاسبات حریم بهداشتی با مدول محاسباتی RESSQC، از کد WHPA، برای چاه شماره ۲۰ ارومیه به همراه جبهه آلودگی برای یک چاه فاضلاب فرضی در حوالی چاه شماره ۲۰ ارائه شد. در ادامه با استفاده از سه مدول محاسباتی RESSQC، MWCAP، و GPTRAC، حریمهای بهداشتی برای ۳۶ چاه آبرسانی ارومیه برای شرایط محیطی و هیدروژئولوژیک در نظر گرفته شده تعیین شد. اثر تداخل حریم چاههای همچوار، تاثیر رودخانه شهرچای، و تاثیر یک لایه محصور کننده نشست دار فرضی، در شکل حریمهای بهداشتی محاسبه شده مورد بحث قرار گرفت. در صورت فراهم بودن اطلاعات قابل اعتماد هیدروژئولوژیک در منطقه استقرار چاهها، روش‌های محاسباتی و کد WHPA نتایج دقیقتری را برای حریمهای بهداشتی چاهها ارائه می‌دهند. این حریمهها نسبت به حریمهای محاسبه شده با روش‌های ساده‌تر مانند روش شعاع ثابت، کوچکتر و در نتیجه اقتصادی‌تر خواهند بود.

تشکر و قدردانی

مولف از مسئولین محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی که در طول این مطالعه مشوق و پشتیبان بوده‌اند تشکر و قدردانی می‌کند.

مدول GPTRAC محاسبه شدند [۲۲]. شکل و مساحت حریمهای محاسبه شده برای دو حالت سفره محصور و نامحصور به دلیل شرایط مرزی و هیدروژئولوژیک یکسان در نظر گرفته شده، شبیه حریمهای محاسبه شده توسط مدول RESSQC، شکل (۴) بودند و لذا اشکال مربوطه در اینجا نشان داده نشده‌اند [۲۲]. برای بررسی تاثیر یک لایه محصور کننده نشست دار در بالای سفره، روی شکل و مساحت حریمهای محاسبات با همان داده‌های استفاده شده در محاسبات قبلی و با در نظر گرفتن یک لایه محصور کننده فرضی به ضخامت ۱ متر و ضریب نفوذپذیری $0.000864 \text{ m}^2/\text{day}$ در روز، برای این ۳۶ چاه انجام پذیرفت. شکل (۶) حریمهای بهداشتی محاسبه شده را نشان می‌دهد. این حریمهای با ده خط جريان نشان داده شده‌اند و برای وضوح بیشتر شماره چاهها در شکل قيد نشده‌اند. مقایسه حریمهای در دو حالت سفره محصور و سفره نیمه محصور نشست دار نشان داد که در حالت دوم حریمهای محاسبه شده از نظر مساحت مقداری کوچکتر از حالت اول هستند که به دلیل نشست از سفره از میان لایه محصور کننده نشست دار است. این امر موجب می‌شود مقداری از آب سفره تلف شده و میزان جريان آب ورودی به داخل چاه کاهش یابد. کاهش دبی ورودی به داخل چاه (یا دبی پمپاژ چاه) باعث کاهش مساحت حریم بهداشتی چاه می‌شود.

۸- خلاصه و نتیجه گیری

در این مطالعه حریم بهداشتی برای کنترل کیفی چاههای آب شرب در شهرها تعریف و سپس پنج معیار و پنج روش مختلف برای محاسبه حریم بهداشتی معرفی شدند. نقش مکانیزم‌های حرکتی و آلاندنهای میکروبی و شیمیایی در حریم بهداشتی چاه به طور اجمالی بحث شد. سپس با استفاده از دو

واژه نامه

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 1. Blanford and Huyakon | 5. zone of influence (ZOI) | 8. capacity of the aquifer to assimilate contaminants |
| 2. capture zone | 6. cone of depression | 9. advection |
| 3. zone of contribution (ZOC) | 7. zone of transport (ZOT) | |
| 4. wellhead protection area, WHPA | | |

مراجع

1. US EPA, "Literature Review of Methods for Delineating Wellhead Protection Areas," Report No EPA 816-R-98-021, 1998.
2. Livingstone, S., Franz, T., and Guiger, N., "Managing Groundwater Resources Using Wellhead Protection," *Geoscience Canada*, Vol. 22, No. 4, pp. 121-128, 1995.
3. US EPA, "Guidelines for Delineation of Wellhead Protection Areas," Report No. EPA-440/5-93-001, 1987, 1993.
4. Ginsberg, M., "Applicability of Wellhead Protection Area Delineation to Domestic Wells: A case study," EPA-813-B95-007, 13 pp, 1995.
5. Heath, Douglas, L., "Delineation of a Refined Wellhead Protection Area for Bedrock Public Supply Wells," Charlestown, Rhode Island. USEPA, 1995.
6. Waterloo Hydrogeologic Inc., "Delineation of Wellfield Capture Zones Within the Waterloo Moraine (Technical Reference for Capture Zone Modeling)," Report by Waterloo Hydrogeologic Inc., Waterloo, Canada, 2000.
7. Rifai, H. S., Hendricks, L. A., Kilborn, K., and Bedient, P. B. "GIS User Interface for Delineating Wellhead Protection Areas," *Groundwater*. Vol. 31, No. 3, pp. 480-488, 1993.
8. Cole, B. E., "Impact of Hydraulic Conductivity Uncertainty on Capture Zone Delineation (Wellhead Protection, Contaminant Transport)," University of Notre Dame. UMI, Doctoral Sabstracts International, Vol. 56-07B, 185 pp, 1996.
9. Wuolo, R. W., Dahlstrom, D. J., and Fairbrother, M. D., "Wellhead Protection Area Delineation Using the Analytic Element Method of Groundwater Modeling," *Groundwater*, Vol. 33, No. 1, pp. 71-83, 1995.
10. USEPA, "Numerical Codes for Delineating Wellhead Protection Areas in Agricultural Regions Based on the Assimilative Capacity Criterion," EPA Report /600/R-92-223, 1997.
11. Paillet, F. L., and Pedler, W. H., "Integrated Borehole Logging Methods for Wellhead Protection," The 1993 36th Annual Meeting of the Association of Engineering Geologists, San Antonio, TX. Engineering Geologists, Vol. 42, No. 2-3, pp. 155-165, 1996.
12. Ontario Ministry of the Environment, "PROTOCOL for Delineation of Wellhead Protection Areas for Municipal Groundwater Supply Wells Under Direct Influence of Surface Water, Report No. PIBS 4168e, Ontario Ministry of the Environment, Canada, 2001.
13. Blandford , T.N., and Huyakon, P. S., "WHPA, A Modular Semi – Analytical Model for the Delineation of Wellhead Protection Areas," HydroGeologic Incorporation ,Herndon, VA 22070, US EPA , USA, 1991.
14. Moore, B. A., "Case Studies in Wellhead Protection Area Delineation and Monitoring," USEPA Report 600/R-93/107, 1993.
15. Office of Groundwater Protection, US EPA, "Safe Drinking Water Act (SDWA)," Washington, D.C, 1986.
16. Gebra, C. P., Yates, M. V., and Yates, S. R., "Quantitation of Factors Controlling Viral and Bacterial Transport in the Subsurface, In Modelling the Environmental Fate of Microorganisms, 77-87, ed. C.J. Hurst. Washington, D.C.: American Society of Microbiology, 1991.
17. Matthess, G, Foster, S.S.D., and Skinner, A.C., "Theoretical Background, Hydrogeology and Practice of Groundwater Protection Zones. "International Contributions to Hydrogeology," Vol. 6. UNESCO – IUGS , International Association of Hydrogeologists, Heise, Hannover, West Germany, 1985.
18. Kewick, B.H., and C. P. Gerba, "Viruses in Groundwater, Environmental science and Technology," Vol. 14, PP: 1240 – 1297, 1980.
19. Matthess, G., and Pekdeger, A., "Survival and Transport of Pathogenic Bacteria and Viruses in Groundwater ." Geological – Paleontological Institute of kiel University, Kiel, Federal Republic of Germany, 1981.
20. Theis, C.V., "The Relation Between the Lowering of the Piezometric Surface and the Rate of Duration of a Well Using Ground Water Storage," American Geophysical Union Transaction, Vol. 16, pp. 519-524, 1935.
21. Todd, D.K., *Ground Water Hydrology*. John Wiley and Sons, Inc, 1980.
22. بدوي، ک. "تحقيق در وضعیت منابع آب زیر زمینی مورد استفاده جهت آب شرب شهری و منابع آلینده در شهر ارومیه با تأکید بر تعیین حریم بهداشتی برای چاههای آب شرب،" گزارش پژوهشی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجانغربی، دو جلد، ۲۳۴ صفحه.. ۱۳۸۱